


## LEGENDE

C1 - Condensateur compresseur  
 C3 - Condensateur ventilateur  
 F1 - Disjoncteur compresseur  
 F2 - Disjoncteur résistances électriques  
 F3 - Protection circuit de commande  
 F6 - Pressostat HP à réarmement manuel  
 F7 - Pressostat BP à réarmement automatique  
 F8 - Thermostat de sécurité résistances électriques  
 F11 - Protection générale (Installateur)  
 K1 - Contacteur compresseur  
 K2 - Contacteur résistances électriques  
 K3 - Contacteur ventilateur  
 M1 - Moteur compresseur  
 M3 - Moteur ventilateur  
 Q1 - Sectionneur de proximité  
 T1 - Temporisation pressostat BP  
 T2 - Relais temporisé shuntage pressostat BP au démarrage compresseur  
 R1 - Résistances électriques

**ATTENTION : raccorder le neutre sur la borne N en 220 V du régulateur**

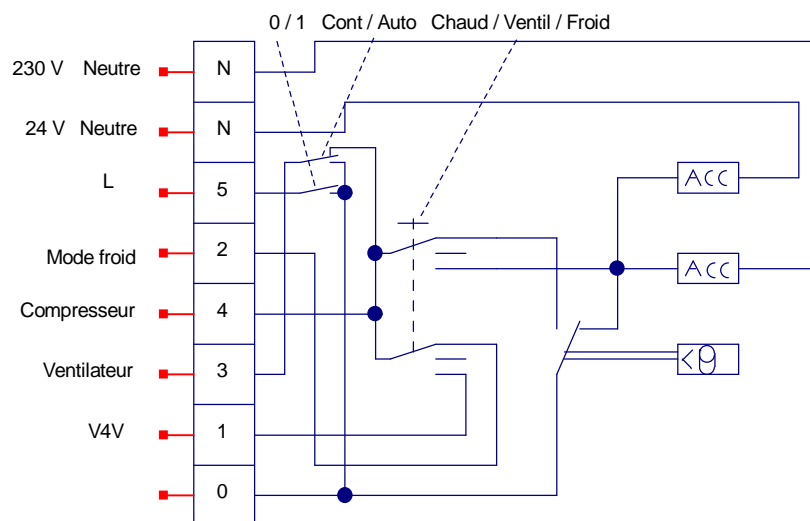

KLRE 7007

L'installateur doit placer la protection fusible conformément aux instructions d'installation et aux normes en vigueur

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION



**Le Thermodynamique de Bretagne**  
 Z.A. de Keranna  
 29360 CLOHARS CARNOET  
 Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84

CMHE Q6 - Re

Climatiseur Monobloc Horizontal à condensation par eau - Froid seul

|            |        |              |             |
|------------|--------|--------------|-------------|
| 16/03/2012 | 1      | CREATION     | DM          |
|            |        |              |             |
| DATE       | INDICE | MODIFICATION | DESSINATEUR |

02

02