

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11



PROJET : CMHE R6

DATE : 26 09 2011


REV : 01

N°PROJET : -

CLIENT : -

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION

01/07/11	00	Création	JCL
26/09/11	01	Régulation de condensation	DM
DATE	INDICE	MODIFICATION	JCL

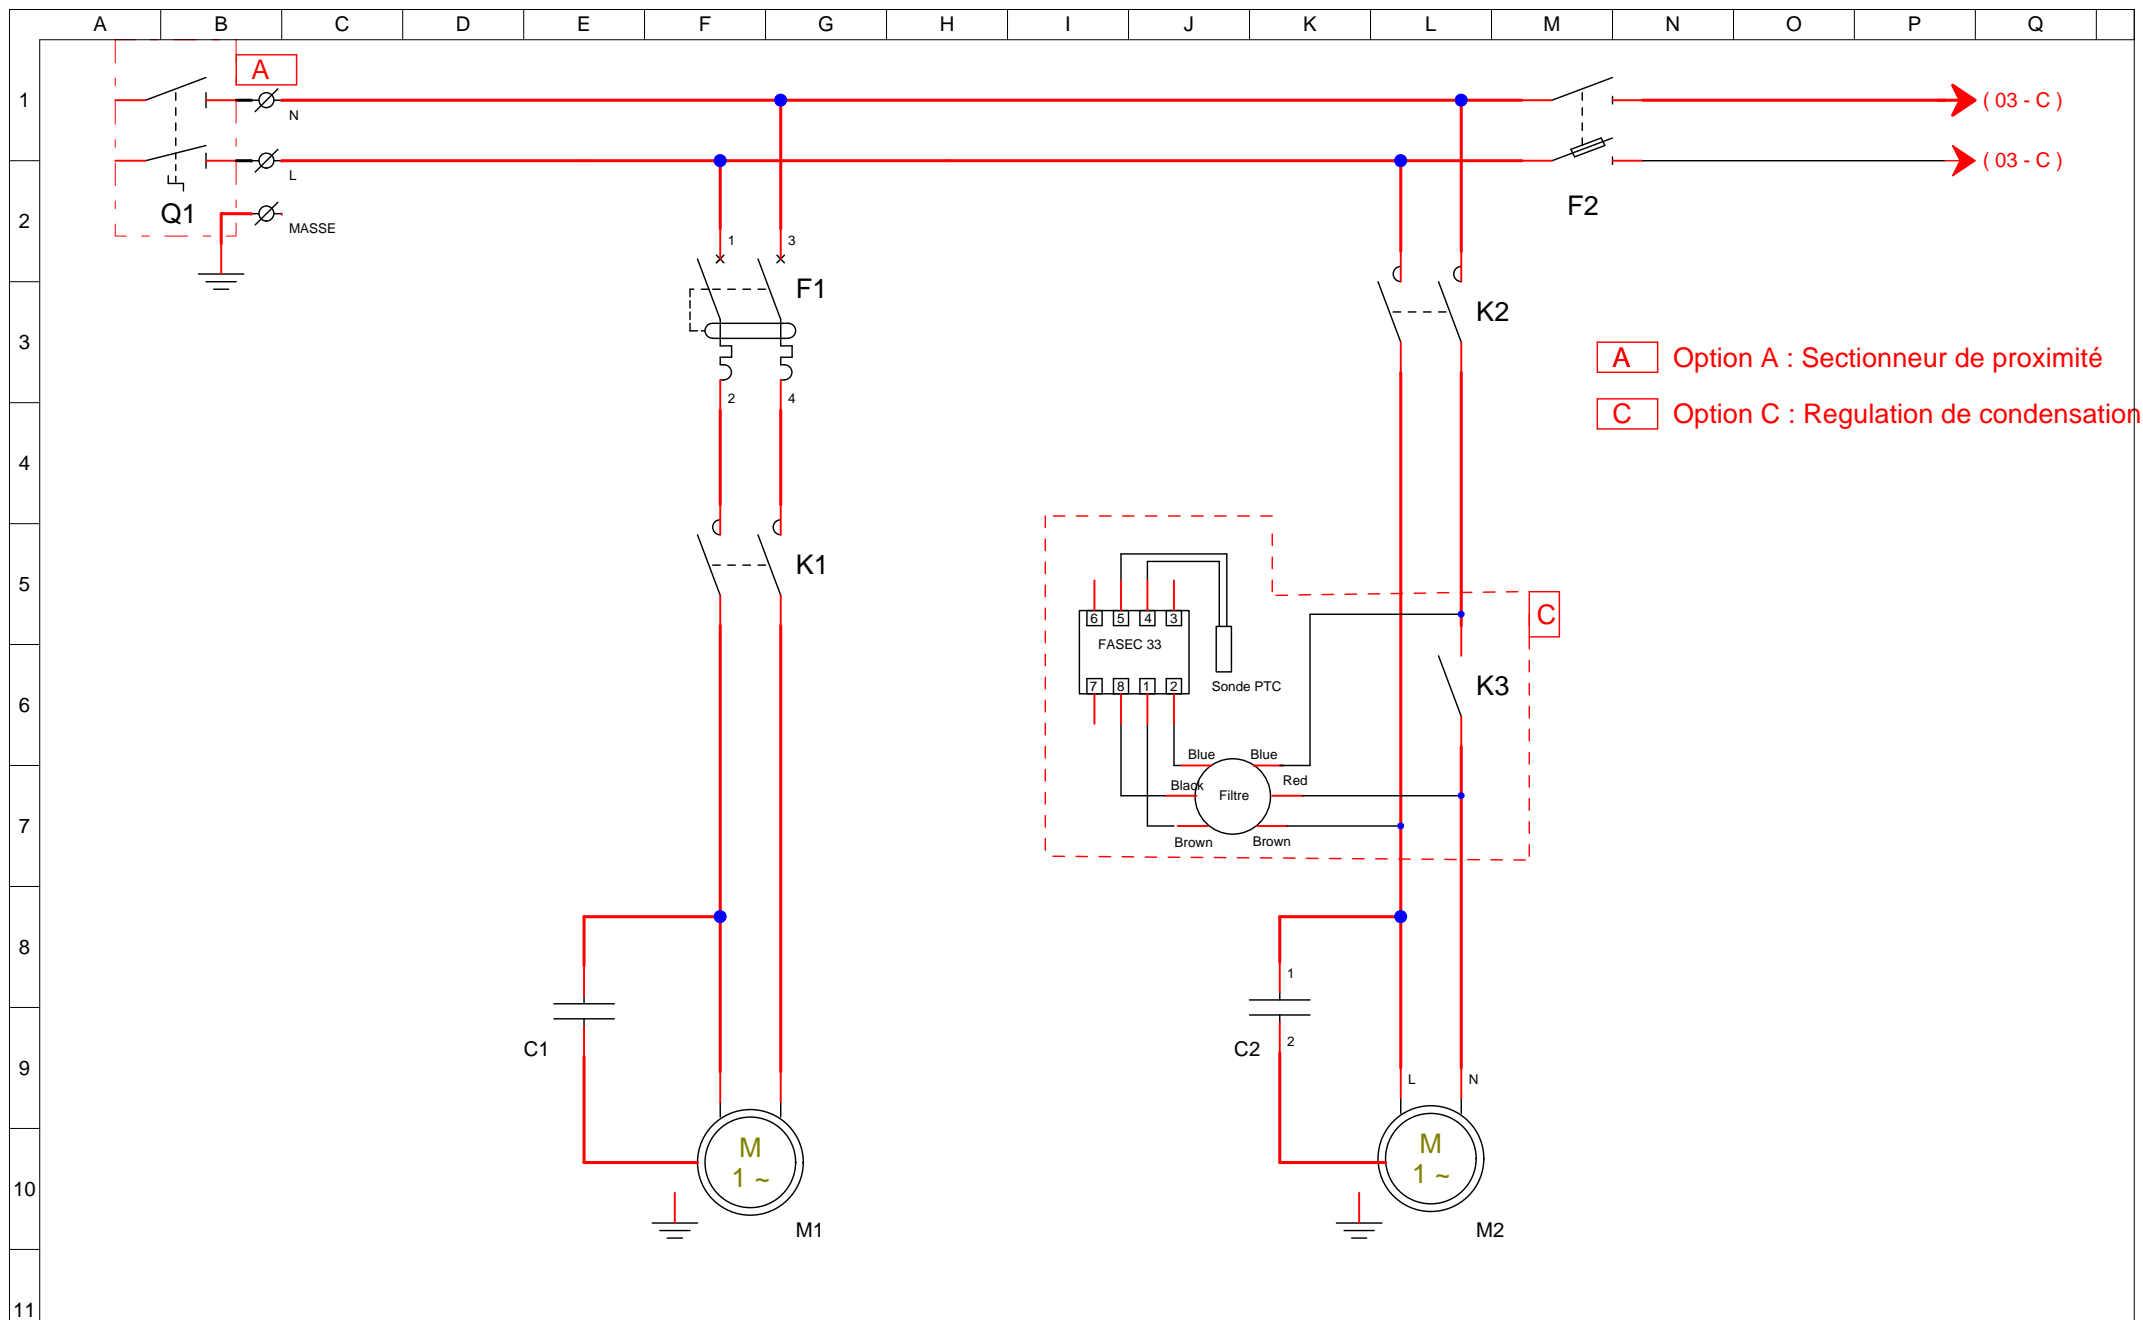

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION



**Le Thermodynamique de Bretagne**  
Z.A. de Keranna  
29360 CLOHARS CARNOET  
Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84


**Climatiseur Monobloc Horizontal à conensation par Eau Réversible**

**Circuit de puissance**

01/06/2011	00	Création	JCL
26/09/2011	01	Régulation de condensation	DM
DATE	INDICE	MODIFICATION	JCL

**02**

**04**

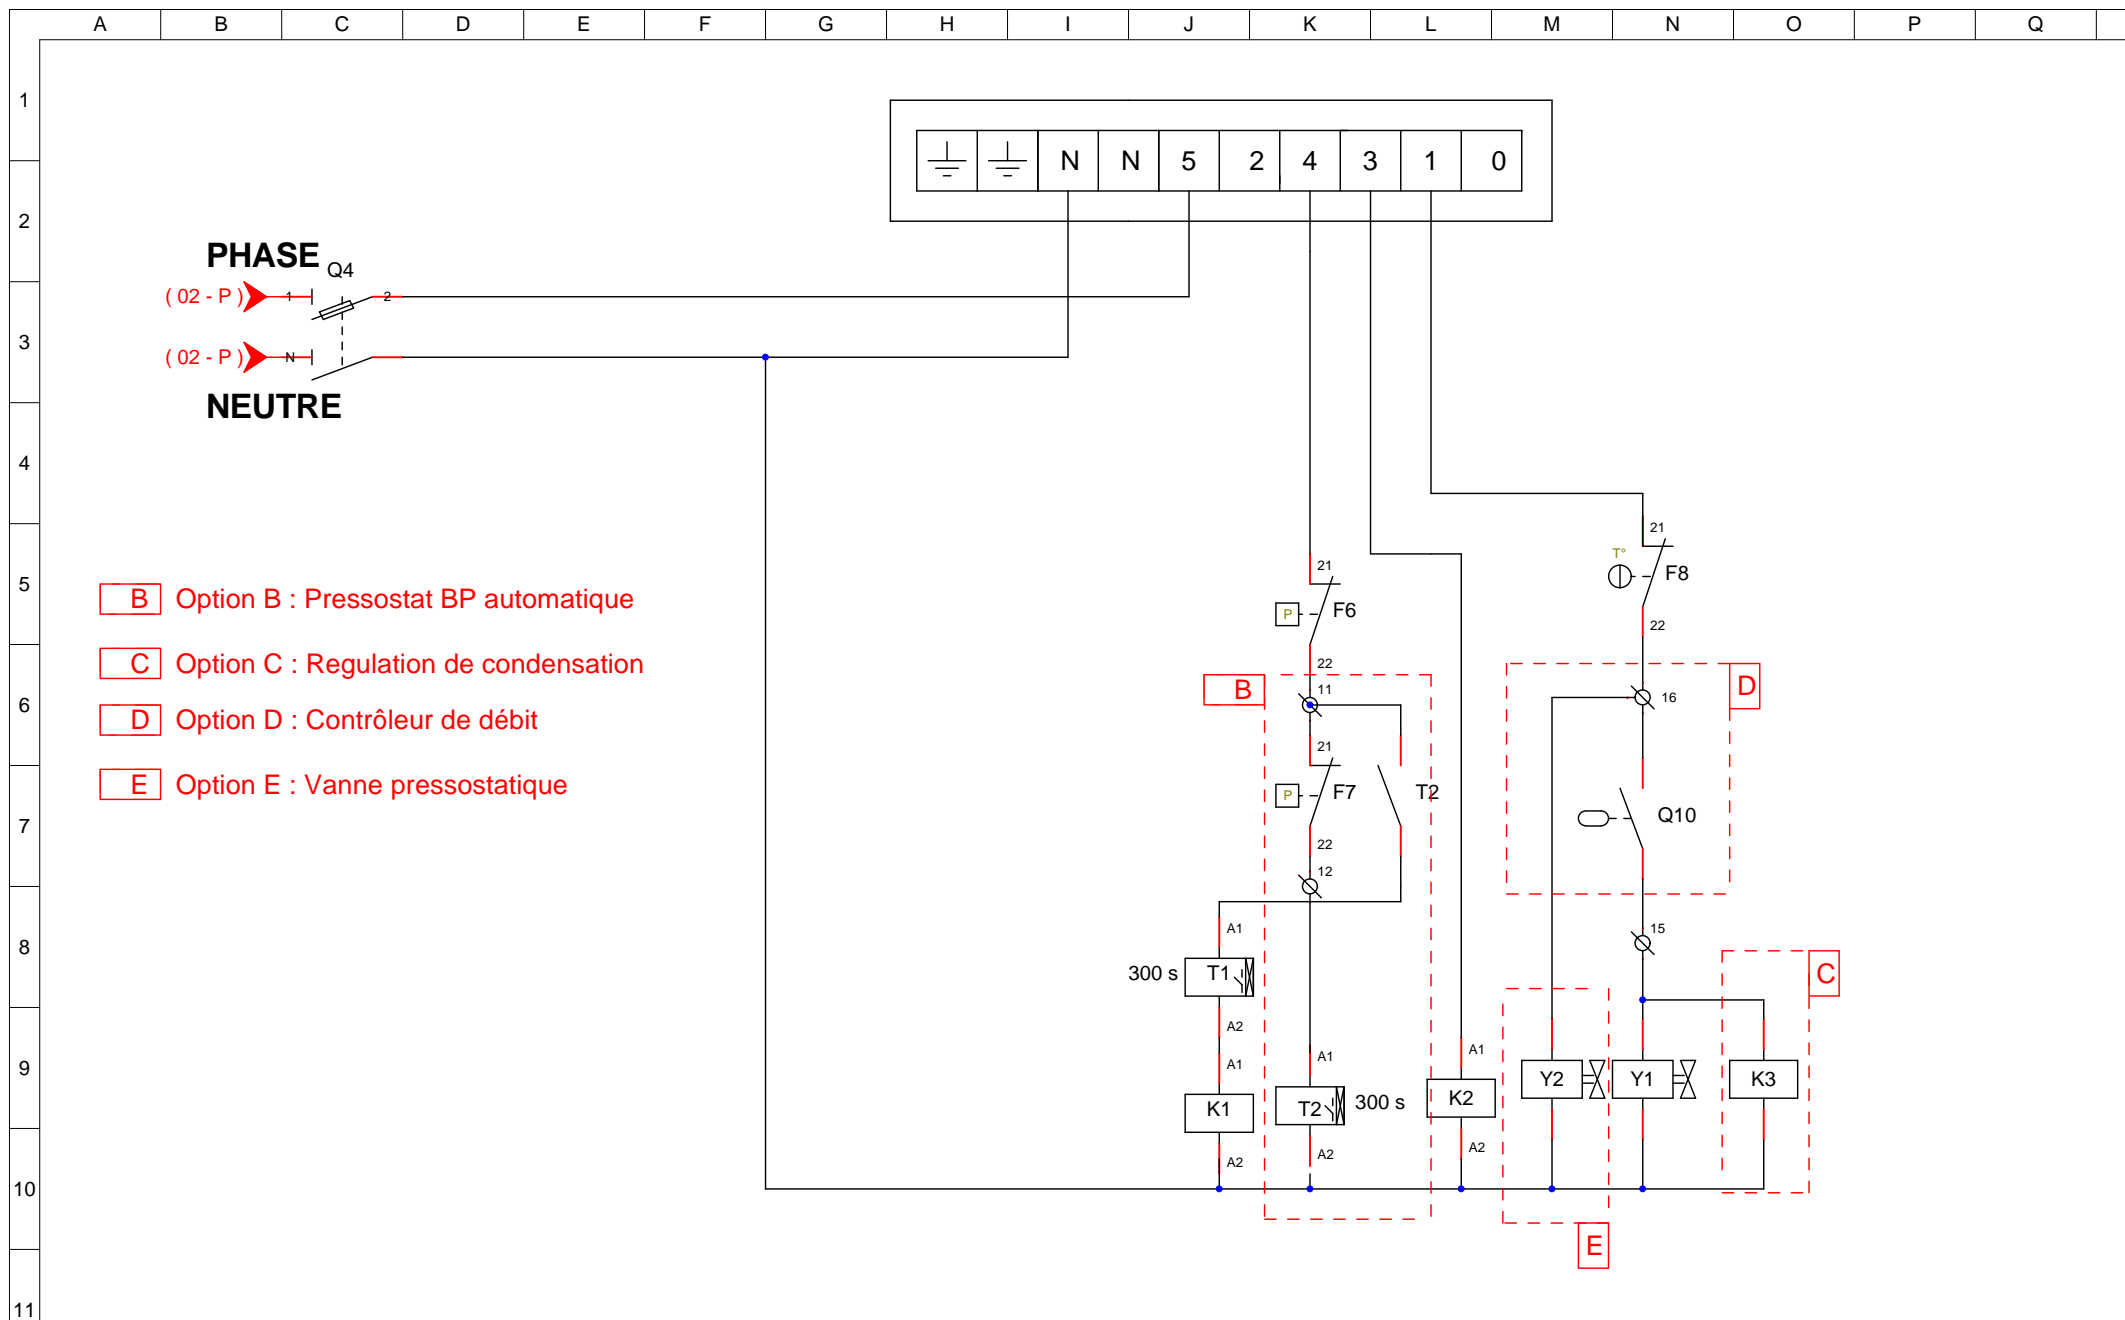

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION



**Le Thermodynamique de Bretagne**  
Z.A. de Keranna  
29360 CLOHARS CARNOET  
Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84

**Climatiseur Monobloc Horizontal à conensation par Eau Réversible**

**Circuit de commande**

01/06/2011	00	Création	JCL
26/09/2011	01	Régulation de condensation	DM
DATE	INDICE	MODIFICATION	JCL


**03**

**04**

## LEGENDE

- C1 - Condensateur compresseur
- C2 - Condensateur ventilateur
- F1 - Disjoncteur compresseur
- F2 - Protection circuit de commande
- F6 - Pressostat HP à réarmement manuel
- F7 - Pressostat BP à réarmement automatique
- F8 - Thermostat antigel
- F11 - Protection générale (Installateur)
- K1 - Contacteur compresseur
- K2 - Contacteur ventilateur
- K3 - Relais chaud (Option C)
- M1 - Moteur compresseur
- M2 - Moteur ventilateur
- Q1 - Sectionneur de proximité
- Q10- Contrôleur de débit
- T1 - Temporisation anti-court cycle
- T2 - Temporisation pressostat BP
- Y1 - Vanne d'inversion de cycle
- Y2 - Vanne By Pass

**ATTENTION : raccorder le neutre sur la borne N en 220 V du régulateur**

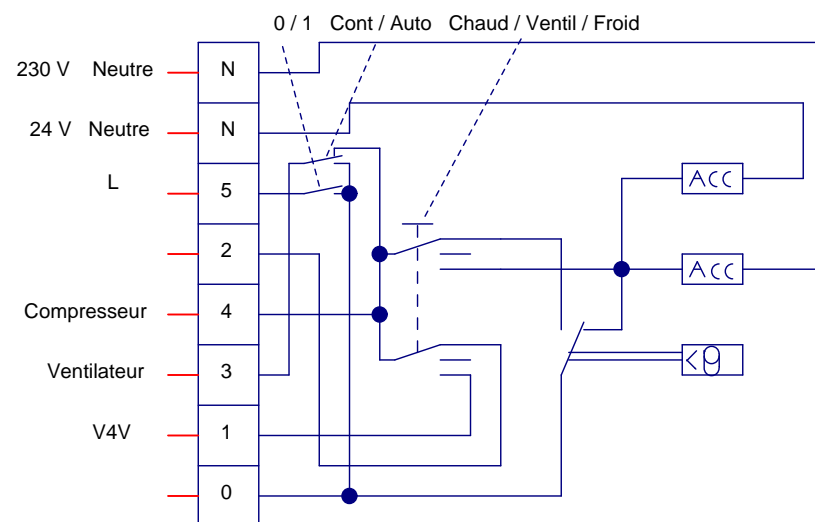

KLRE 7007

L'installateur doit placer la protection fusible conformément aux instructions d'installation et aux normes en vigueur

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION



**Le Thermodynamique de Bretagne**  
Z.A. de Keranna  
29360 CLOHARS CARNOET  
Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84

Climatiseur Monobloc Horizontal à conensation par Eau Réversible

Régulateur

01/06/2011	00	Création	JCL
26/09/2011	01	Régulation de condensation	DM
DATE	INDICE	MODIFICATION	JCL

04

04