

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11



PROJET : CMHE Q6

DATE : 23/04/2012

REV : 01

N° PROJET : -

CLIENT : -

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION




**Le Thermodynamique de Bretagne**  
 Z.A. de Keranna  
 29360 CLOHARS CARNOET  
 Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84

Climatiseur Monobloc Horizontal à conensation par Eau

SCHEMA ELECTRIQUE

23/04/2012	00	Création	DM
DATE	INDICE	MODIFICATION	

01  
04

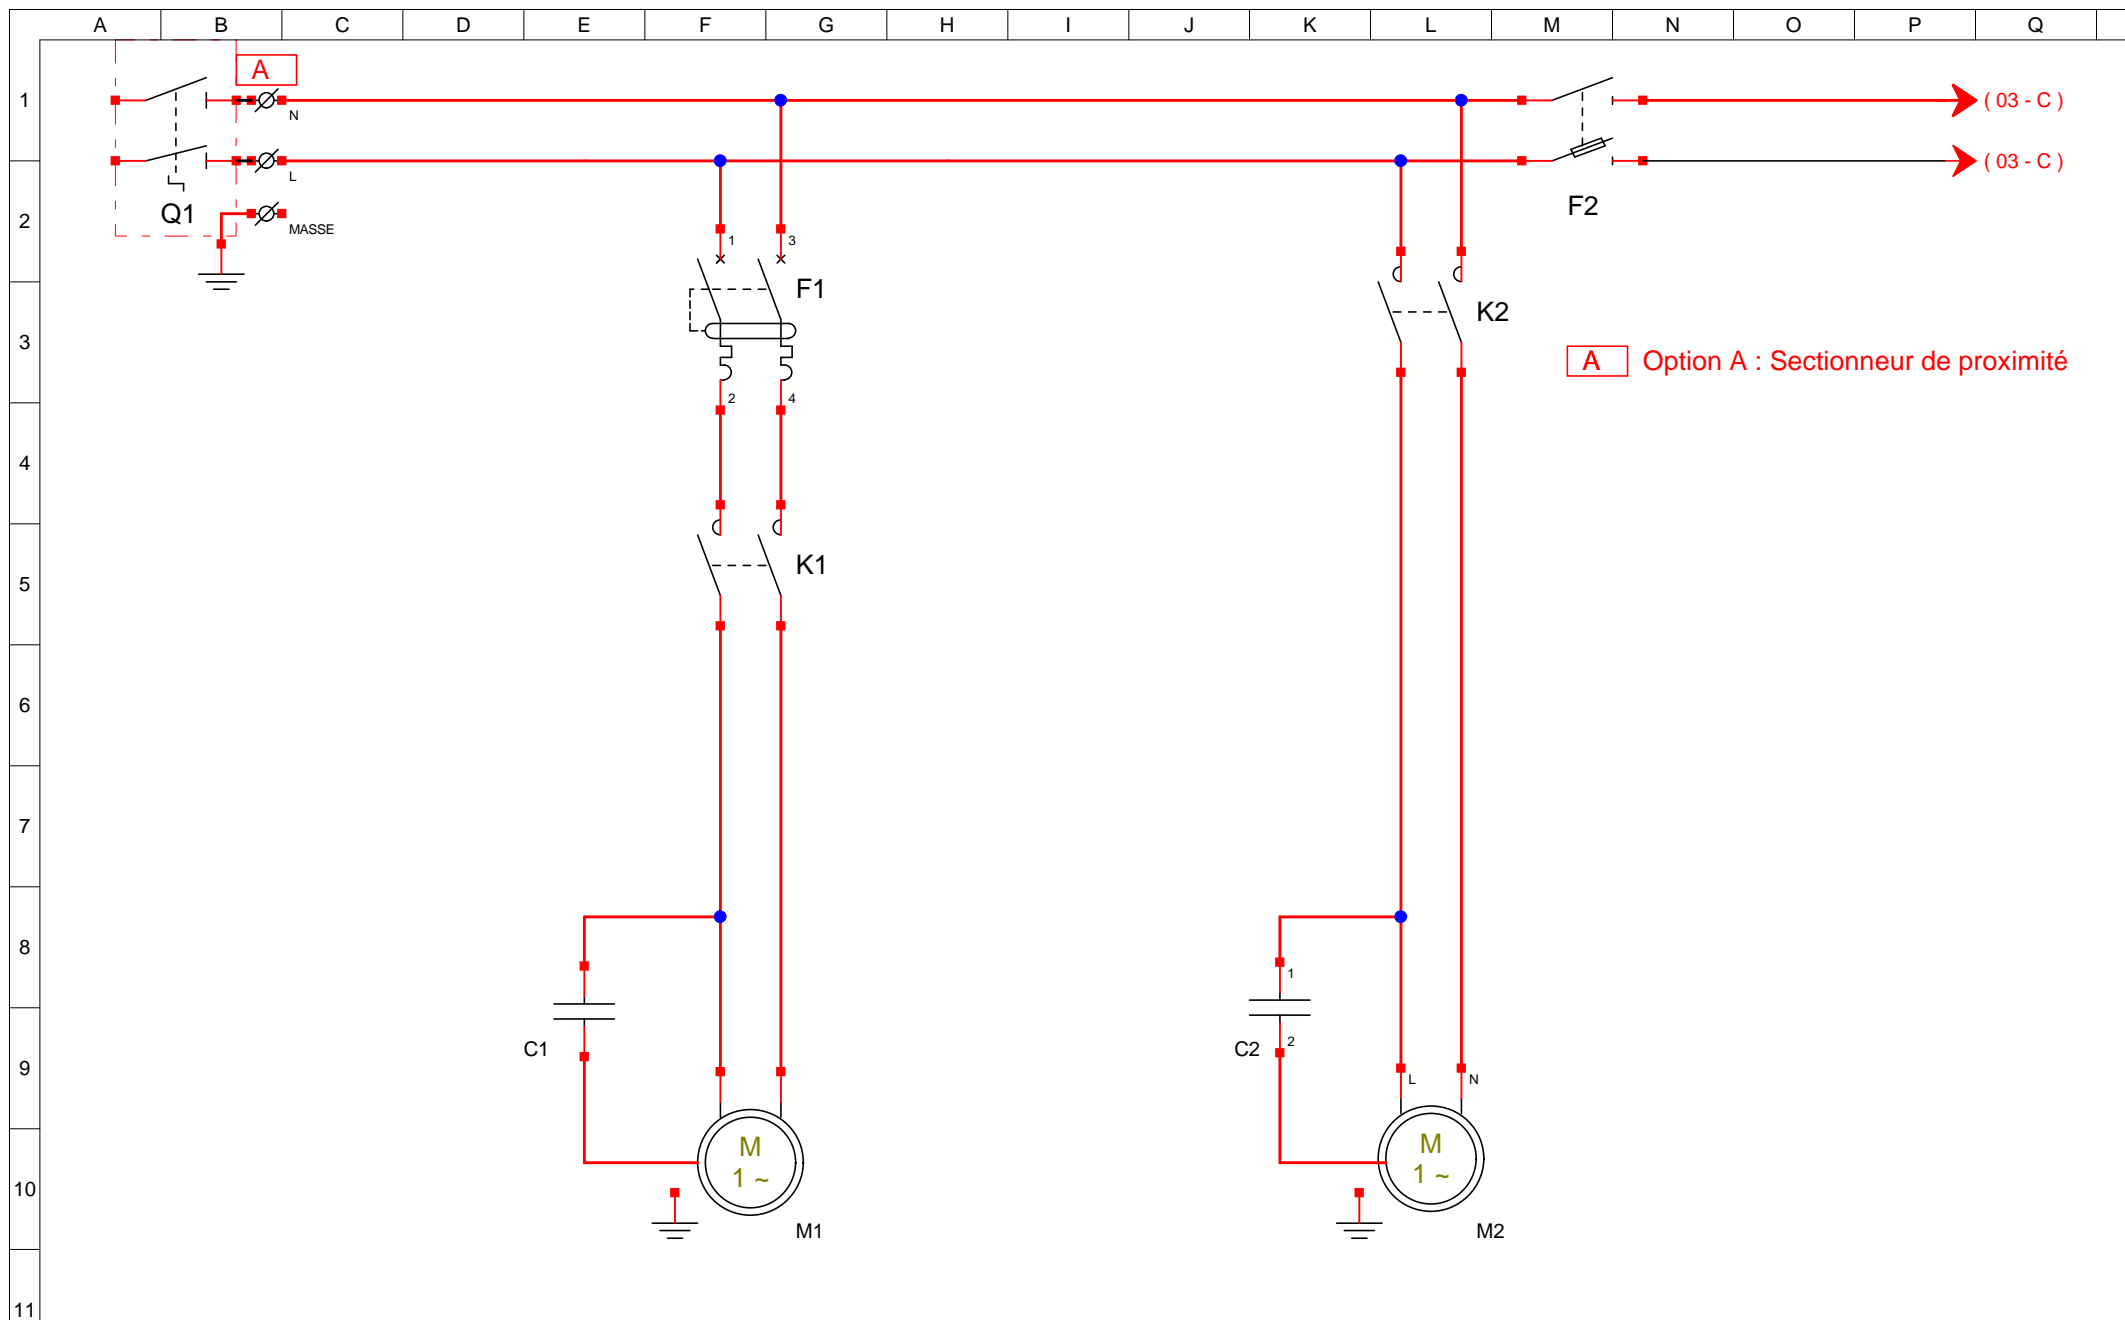

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION




**Le Thermodynamique de Bretagne**  
Z.A. de Keranna  
29360 CLOHARS CARNOET  
Tél: 02 98 71 48 36 - Fax 02 98 71 65 84

Climatiseur Monobloc Horizontal à conensation par Eau

Circuit de puissance

23/04/2012	00	Création	DM	02
DATE	INDICE	MODIFICATION		04

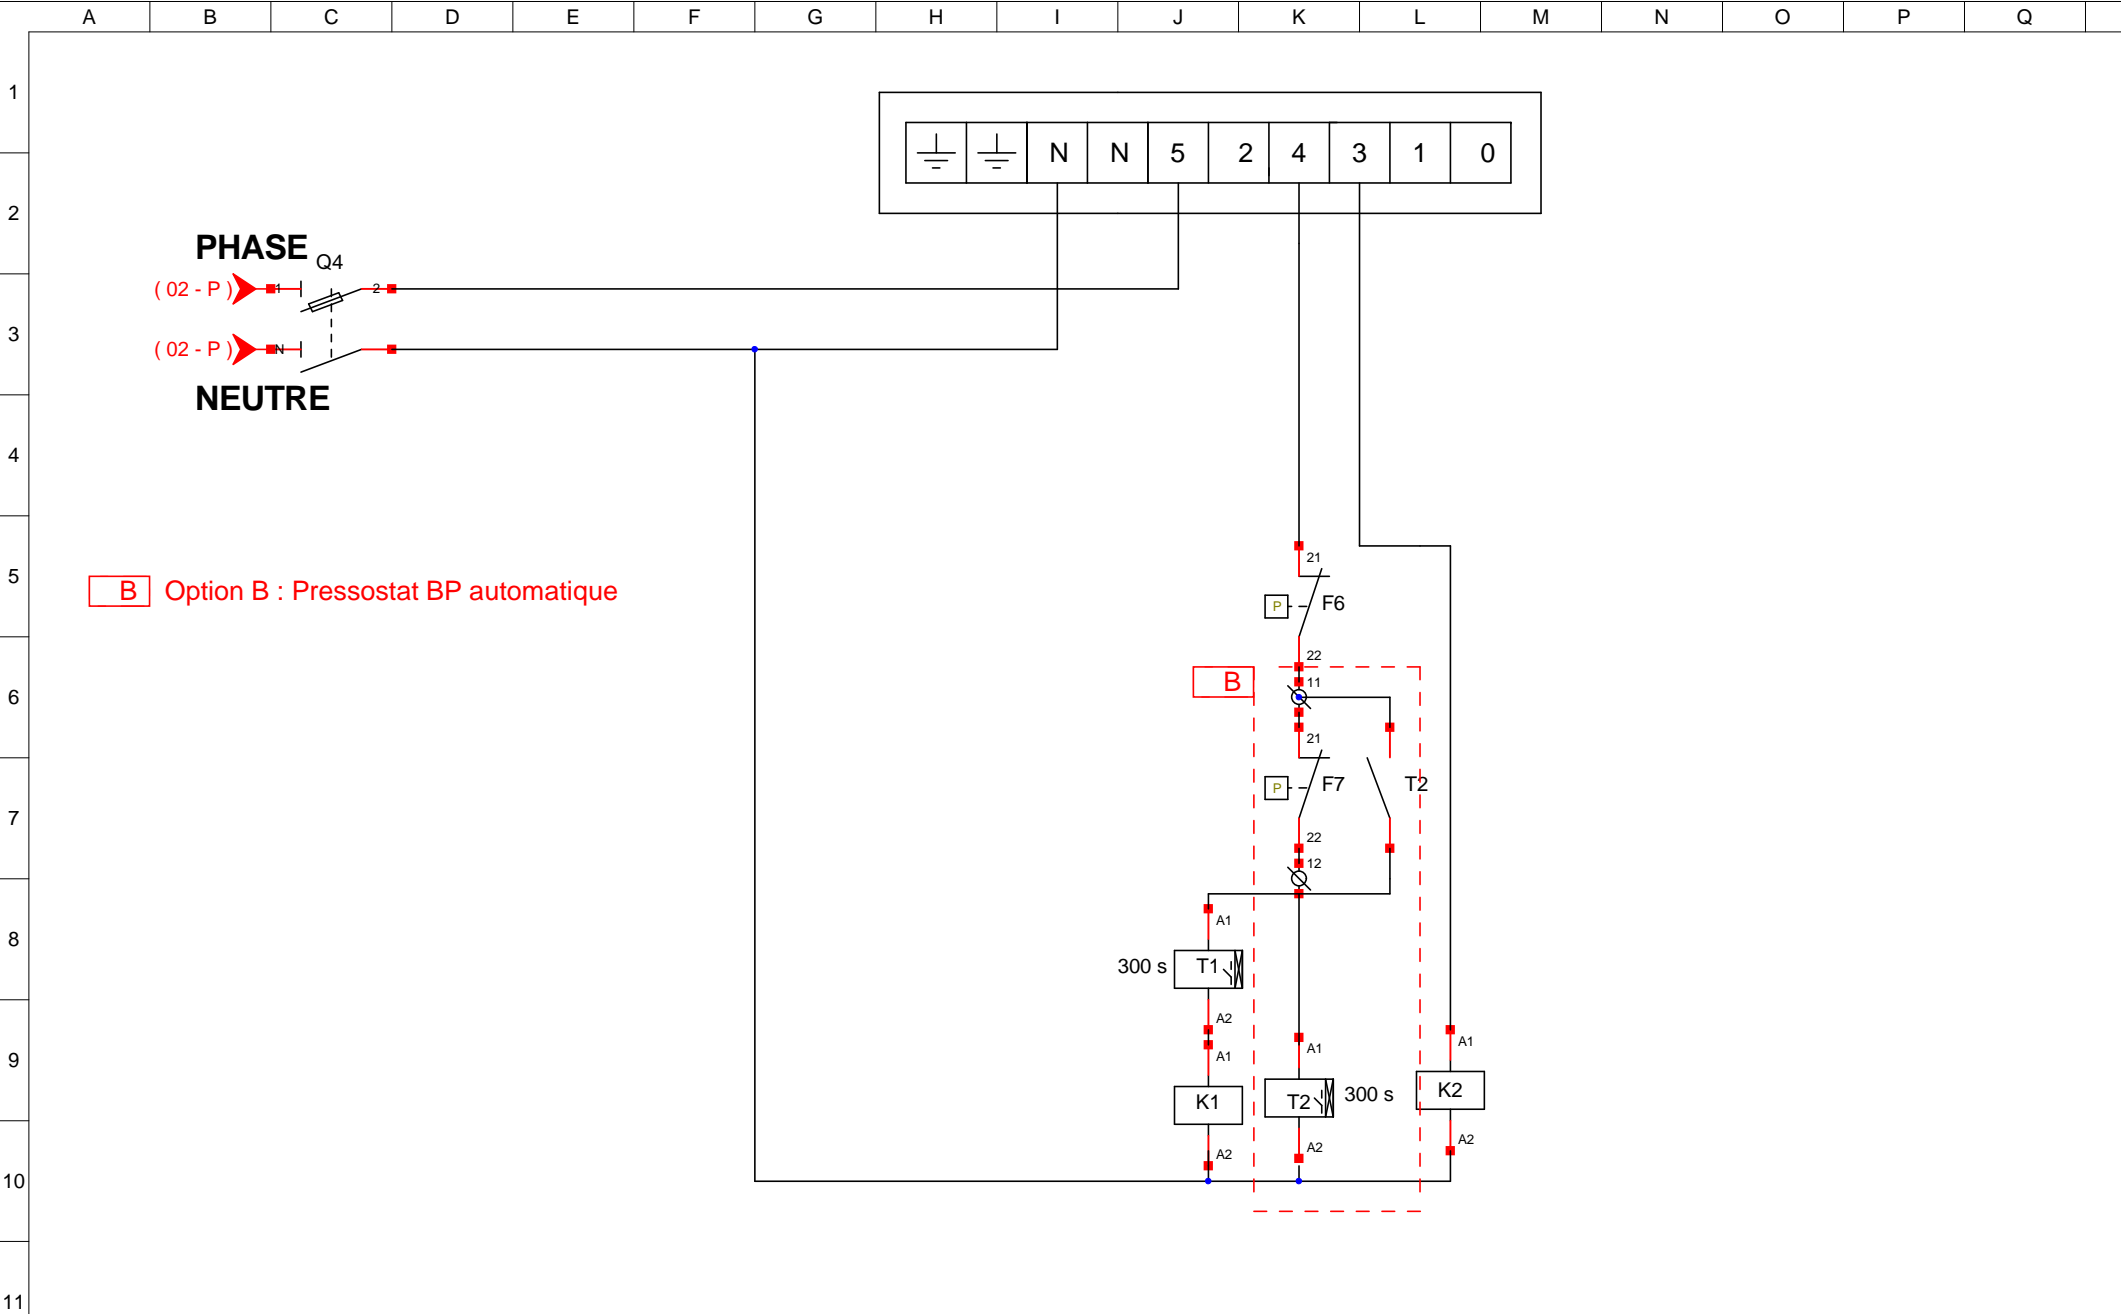


CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION

## LEGENDE

C1 - Condensateur compresseur  
 C2 - Condensateur ventilateur  
 F1 - Disjoncteur compresseur  
 F2 - Protection circuit de commande  
 F6 - Pressostat HP à réarmement manuel  
 F7 - Pressostat BP à réarmement automatique  
 F11 - Protection générale (Installateur)  
 K1 - Contacteur compresseur  
 K2 - Contacteur ventilateur  
 M1 - Moteur compresseur  
 M2 - Moteur ventilateur  
 Q1 - Sectionneur de proximité  
 Q10- Contrôleur de débit  
 T1 - Temporisation anti-court cycle  
 T2 - Temporisation pressostat BP

**ATTENTION : raccorder le neutre sur la borne N en 220 V du régulateur**

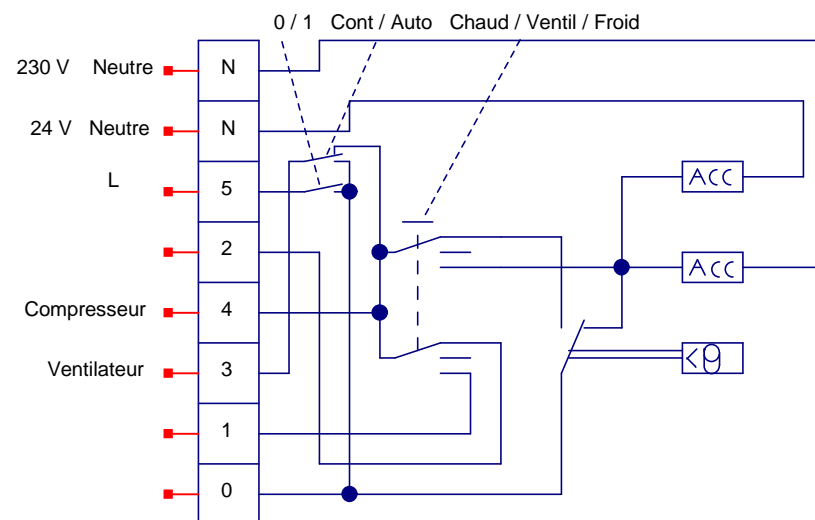

KLRE 7007

L'installateur doit placer la protection fusible conformément aux instructions d'installation et aux normes en vigueur

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ÊTRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUÉ SANS NOTRE AUTORISATION



**Le Thermodynamique de Bretagne**  
 Z.A. de Keranna  
 29360 CLOHARS CARNOET  
 Tél: 02 98 71 48 36 - Fax 02 98 71 65 84

Climatiseur Monobloc Horizontal à conensation par Eau

Régulateur

23/04/2012	00	Création	DM
DATE	INDICE	MODIFICATION	JCL

04

04