




LTB

Z.A. Keranna 29360 CLOHARS CARNOET
Téléphone: 02.98.71.48.36
Télécopie: 02.98.71.65.84
www.ltb.fr

Version 01 : Janvier 2012

BRANCHEMENT ELECTRIQUE FW Monophasé Froid seul avec Résistances de chauffage
avec GI 14 (75Pa) ou GI 18 (75Pa) ou GI 24 (75Pa) ou GI 36 (75Pa)

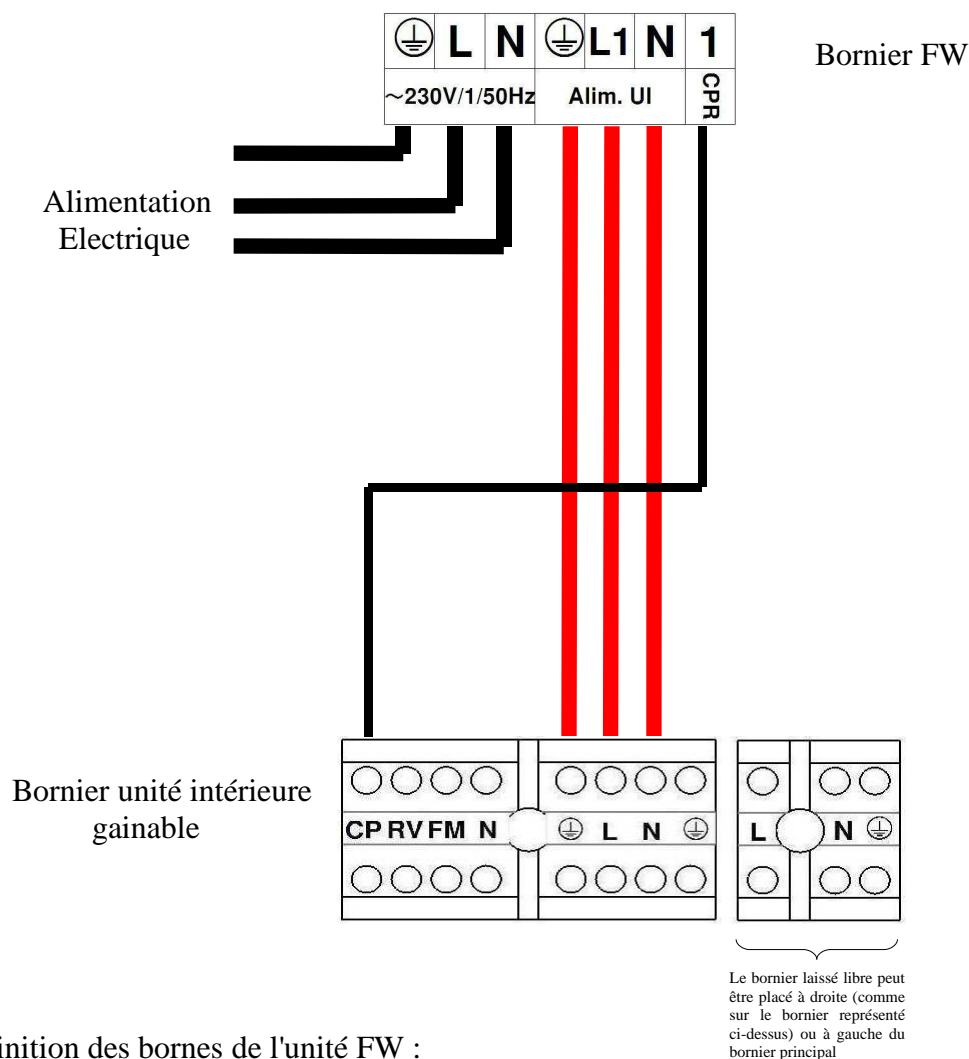

Définition des bornes de l'unité FW :

- L1-L : Phase
- N : Neutre
- \oplus : Terre
- 1 : Compresseur
- S : Sonde à connecter directement sur la carte (fournie dans sachet)

— : Commande Ø 1,5 mm²

— : Puissance gainable { Taille 09 à 18 : Ø 2,5 mm²
Taille 24 à 36 : Ø 4 mm²

— : Puissance générale { Taille 09 à 18 : Ø 4 mm²
Taille 24 à 36 : Ø 6 mm²

Câblage à réaliser par l'installateur

Les sections des câbles sont des préconisations. Le choix final est sous la responsabilité de l'installateur.